
ZP2 Serisi Hızlı Çalıştırma Kılavuzu

Uyarı sinyali duyarsanız


Uyarı sinyalinin nedenini belirleyin

UYARI: Yangın alarmı sistem yapılandırmanıza bağlı olarak, uyarı sinyali, ilk yangın alarmı göstergeniz olabilir.

Uyarı sinyali çalıyorsa ve Alarm LED'i yanıp sönüyor ya da sabitse, bu bir yangın alarmıdır.

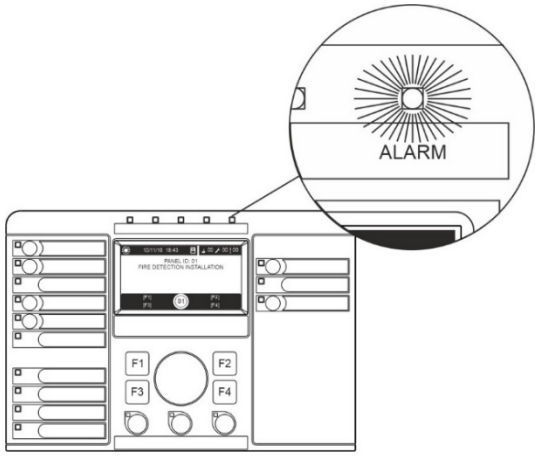


Uyarı sinyali çalıyorsa ve Arıza LED'i sabitse, bu bir arızadır.

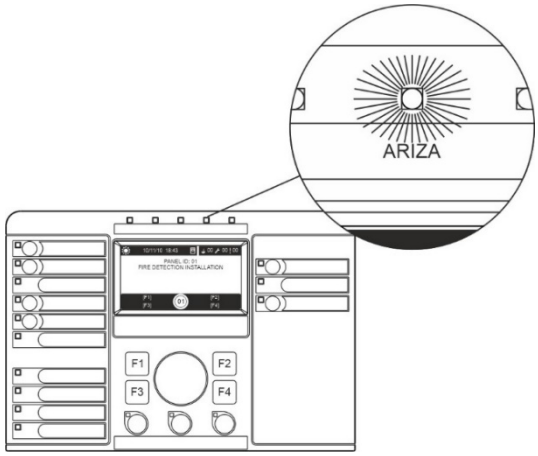

Yangın alarmı için

1. Yangın mahalini belirleyin

Yangın mahalini belirleyin. LCD mesaj alanı, bir alarm rapor eden ilk ve son bölgelerden gelen bilgileri görüntüler.

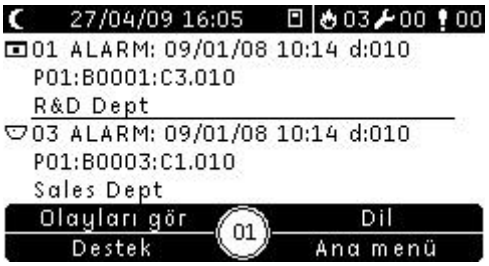

Alarm konumlarının ayrıntıları aşağıda gösterilmiştir.

LCD	Açıklama	Örnek
d	Alarm halindeki cihazların sayısı	d:010
P	Kontrol paneli kimliği	P01
B	Bölg	B0001
C	Çevrim ve cihaz	C3.010

Bu örnekte alarm, P01:B0001:C3.010, kontrol paneli 1'de ve bölge 1'de bulunan 3. çevrimdeki 10 nolu cihaz tarafından (on adet cihaz ilgili bölgede alarm durumundadır) etkinleştirilmiştir.

2. Yangın alarmının kaynağını belirleyin

Aşağıdaki LCD simgeleri yangın alarmının kaynağını gösterir.

	Dedektör alarmı. Alarm LED'i yanıp sönerse ve LCD'de dedektör simgesi görüntülenirse, sistem bir dedektör alarmı algılamıştır.
	Yangın butonu alarmı. Alarm LED'i sabitse ve LCD'de yangın butonu simgesi görüntülenirse, sistem bir yangın butonu alarmı algılamıştır.

3. Yangın alarmını doğrulayın

Gerekirse, alarmın gerçek olduğunu doğrulamak için yangın alarmı mahalini inceleyin.

Yangın alarm sisteminizin yapılandırmasına bağlı olarak, sirenler ve diğer alarm bildirim cihazları etkinleştirilmeden önce inceleme yapmak için on dakikaya kadar süreniz olabilir.

4. Sirenleri etkinleştirin

Yangın alarmı doğrulanırsa, sirenleri ve diğer alarm bildirim cihazlarını etkinleştirmek için aşağıdakilerden birini hemen yapın:


En yakın yangın butonunu kırın.

— veya —

Kontrol panelindeki Siren Başlat/Durdur butonuna basın.

© 2021 Carrier. Tüm hakları saklıdır.

P/N 00-3251-508-0019-06 • ISS 17JUN21

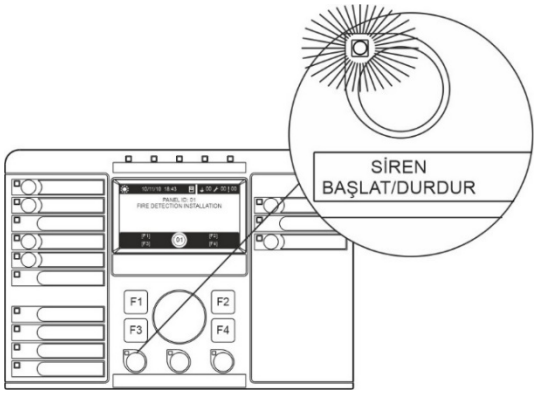


5. Binadan çıkın

Yangın alarmı onaylanmış olduğunda ve etkinleştirildiğinde, binadan çıkıp, şirketinizin tahliye talimini izleyin.

Arıza için

1. Uyarı sinyalini susturma

Uyarı sinyalini susturmak için Panel Sustur'a basın.

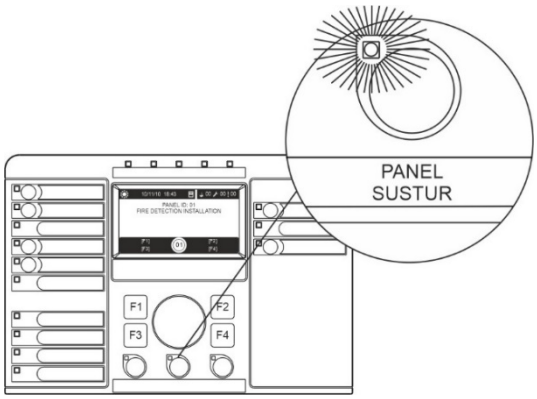

Panel Sustur LED'i yanar ve uyarı sinyali durur. Yeni alarm ya da arıza olayları, uyarı sinyalini tekrar çaldıracaktır.

Dikkat: Uyarı sinyalini susturmadan önce mutlaka uyarı sinyalinin nedenini onaylayın.

Arızaya dair ek bilgiye F1 (Olayları Göster) tuşuna basılarak ulaşılabilir.

2. Bakım yüklenicinizle iletişime geçin

Arızayı incelemesi ve tamir etmesi için hemen bakım yüklenicinizle iletişime geçin.

Diğer seçenekler

Mevcut olay bilgisini görüntüleme

Mevcut olay bilgilerini görüntülemek için F1'e (Olayları göster) basın ve görüntülenecek olay tipini seçin.

Bu kullanıcı seviyesinin kullanılabileceği olay türleri şunlardır:

- Alarm
- Alarmlar
- Arıza
- Durumlar

Durumlar diğer tüm sistem olaylarını içerir. Örnekler: yangın sistemindeki testler ve yetersizlikler.

Destek bilgisini görüntüleme

Kurulum ya da bakım yükleniciniz tarafından yapılandırılan destek bilgisini görüntülemek için F3'e (Destek) basın. Alarm ve alarm gerektirmeyen durumları görüntülemek için kurucu veya bakım yükleniciniz farklı mesajlar yapılandırılabilir.

Not: Bu bilgi yalnızca kurulum veya bakım yükleniciniz yangın sistemi yapılandırmasına bilgi eklerse kullanılabilir.

Daha fazla bilgi için

Bu belge, bir yangın alarmı ya da arıza gösterimi durumunda izlenecek, temel kontrol paneli işletme talimatlarını içerir. Ayrıntılı işletme için, kullanım kılavuzuna başvurun.

Bakım bilgileri

Yangın alarm sistemini, geçerli tüm gereksinimler ve düzenlemelere göre inceleyip test edin.

Servis iletişimi için:

İsim:

Adres:

Telefon:

İletişim bilgileri ve ürün belgeleri

İletişim bilgileri veya en güncel ürün belgelerini indirmek için firesecurityproducts.com adresini ziyaret ediniz.

Ürün uyarıları ve feragatler

BU ÜRÜNLER NİTELİKLİ UZMANLARA SATILMAK VE NİTELİKLİ UZMANLAR TARAFINDAN MONTE EDİLMEK ÜZERE TASARLANMIŞTIR. CARRIER FIRE & SECURITY B.V., HERHANGİ BİR "YETKİLİ BAYİ" VEYA "YETKİLİ SATICI" DA DAHİL OLMAK ÜZERE ÜRÜNLERİNİ SATIN ALAN KİŞİLERİN VEYA KURULUŞLARIN YANGIN VE GÜVENLİKLE İLGİLİ ÜRÜNLERİ DOĞRU ŞEKİLDE MONTE ETMEK ÜZERE GEREKLİ EĞİTİME VEYA DENEYİME SAHİP OLDUĞU KONUSUNDA HERHANGİ BİR GARANTİ VEREMEZ.

Garanti feragatleri ve ürün güvenliğine ilişkin bilgiler hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/ adresini ziyaret edin veya QR kodunu taratın:

P/N 00-3251-508-0019-06 • ISS 17JUN21